


Energie evaluatie

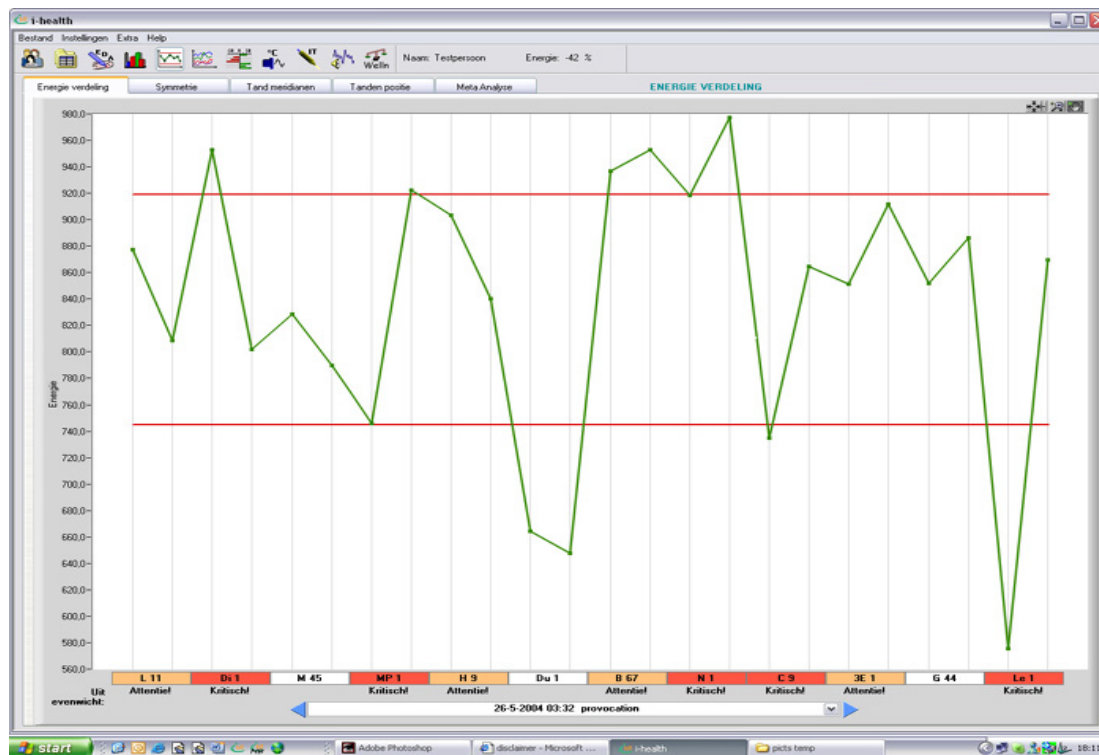

Bij de energie evaluatie geldt dat in het geval van een positieve reactie: ja = positief = meer energie, het geteste medicijn of de therapeutische interventie het lichaam ondersteunt om zijn probleem te overwinnen.

In het geval van een duidelijke negatieve reactie, herkent het lichaam de stof, maar zal het medicijn of behandeling een extra belasting vormen.

Hier kan men primair constateren of het algemene energieniveau binnen de norm ligt. De norm is vastgelegd aan de hand van enkele miljoenen metingen en bepaalt de referentielijnen die niet overschreden mogen worden.

Tussen de rode horizontale lijnen: normaal energiepatroon.

Boven de bovenste rode lijn: overmaat of geblokkeerde energie

Onder de onderste rode lijn: gebrek aan energie.

Op de meridiaan balk onderop de grafiek is aangegeven hoe de meridiaanregulatie van de cliënt is met betrekking tot blokkades. Een blokkade is aan de orde, als de meridiaan, na milde provocatie, geen verschil in energie toont bij nameting.

Oranje: Oranje: (Let op!) Onbalans (asymmetrie) tussen 30-70%

Rood : Rood: (Kritiek!) Onbalans (asymmetrie) van 70% of meer